



Replaces / Reemplaza / Remplace 48840-215-01 ECN N449, 04/2010

HOMQPA Padlock Attachment for HOMT Quad Circuit Breakers (15–50 A)
HOM2PALA Padlock Attachment for 2-pole HOM Circuit Breakers (15–70 A)
HOM2PAHA Padlock Attachment for 2-pole HOM Circuit Breakers (80–125 A)

Aditamento de candado HOMQPA para interruptores de 4 polos HOMT (15 a 50 A)
Aditamento de candado HOM2PALA para interruptores de 2 polos HOM (15 a 70 A)
Aditamento de candado HOM2PAHA para interruptores de 2 polos HOM (80 a 125 A)

Accessoire de cadenassage HOMQPA pour disjoncteurs quadripolaires HOMT (15 à 50 A)
Accessoire de cadenassage HOM2PALA pour disjoncteurs bipolaires HOM (15 à 70 A)
Accessoire de cadenassage HOM2PAHA pour disjoncteurs bipolaires HOM (80 à 125 A)

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Precautions

Precauciones

Précautions

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E or CSA Z462.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC**

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toute alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Installation

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Turn off circuit breaker.
3. Remove load center trim and remove circuit breaker from panel according to panel instructions.
4. Once circuit breaker is removed from the panel, move circuit breaker handle (A) to on position and insert tabs (B) of attachment into slots on lug end of circuit breaker.
5. Press attachment flush to circuit breaker face.

NOTE: For 2-pole padlock attachments, amperage range shown on padlock attachment (C) must include amperage shown on circuit breaker handle (D).

instalación

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Desenergice el interruptor.
3. Retire el marco del centro de carga y retire el interruptor del tablero de acuerdo con las instrucciones ahí descritas.
4. Cuando el interruptor ha sido retirado del tablero, mueva la palanca del interruptor (A) a la posición de cerrado (I/ON) e inserte las lengüetas (B) del aditamento dentro de las ranuras en el extremo de la zapata del interruptor.
5. Presione el aditamento para que se alinee con la cara del interruptor.

NOTA: Para los aditamentos de candado, para interruptores de dos polos, la gama de corriente indicada en el aditamento (C) deberá incluir la corriente indicada en la palanca del interruptor (D).

installation

1. Couper toute alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
2. Mettre le disjoncteur hors tension.
3. Retirer la garniture du centre de distribution et le disjoncteur du panneau selon les directives concernant le panneau.
4. Après avoir retiré le disjoncteur du panneau, mettre la manette (A) du disjoncteur à la position de marche (I) et insérer les languettes (B) de l'accessoire dans les fentes à l'extrémité des cosses du disjoncteur.
5. Appuyer sur l'accessoire pour l'aligner avec la face du disjoncteur.

REMARQUE : Pour les accessoires de cadenassage des disjoncteurs bipolaires, la gamme d'intensité indiquée sur l'accessoire (C) doit inclure l'intensité indiquée sur la manette du disjoncteur (D).

Figure / Figura / Figure 1 : HOMQPA Padlock Attachment / Aditamento de candado HOMQPA / Accessoire de cadenassage HOMQPA


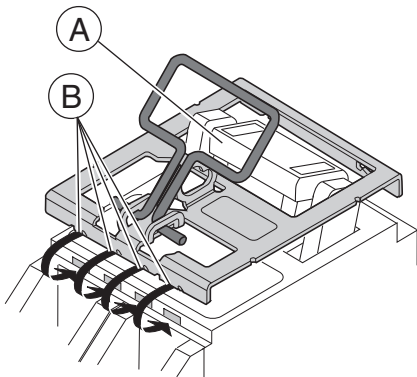


Figure / Figura / Figure 2 : HOM2PALA and HOM2PAHA Padlock Attachment / Aditamentos de candado HOM2PALA y HOM2PAHA / Accessoires de cadenassage HOM2PALA et HOM2PAHA

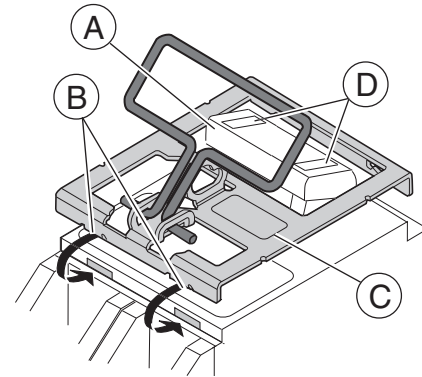

- | | | |
|--|--|--|
| 6. Move circuit breaker handle (A) to off position. | 6. Mueva la palanca del interruptor (A) a la posición de abierto (O/OFF). | 6. Mettre la manette du disjoncteur (A) à la position d'arrêt (O). |
| 7. Bend locking prongs (B) into slots of circuit breaker as shown in figure 4. | 7. Doble las lengüetas de bloqueo (B) en las ranuras del interruptor como se muestra en la figura 4. | 7. Courber les languettes de blocage (B) dans les fentes du disjoncteur comme indiqué à la figure 4. |

Figure / Figura / Figure 3 : Move Handle to Off Position
Mueva la palanca a la posición de abierto (O/OFF)
Mette la manette à la position d'arrêt (O)


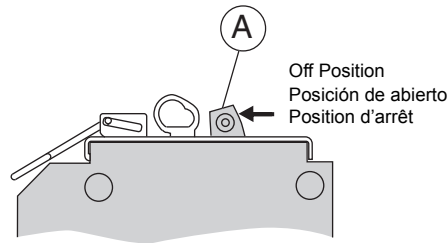


Figure / Figura / Figure 4 : Bend Locking Prongs
Doble las lengüetas de bloqueo
Courber les languettes de blocage

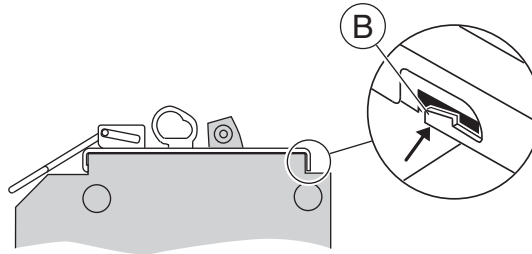

NOTE: See load center instructions for circuit breaker installation.

8. Replace circuit breaker and load center trim.

Operation

Locking Circuit Breaker On or Off

NOTA: Consulte las instrucciones del centro de carga para instalar el interruptor.

8. Vuelva a colocar el interruptor y el marco del centro de carga.

Funcionamiento

Bloqueo del interruptor en posición de cerrado (I/ON) o abierto (O/OFF)

REMARQUE : Voir les directives du centre de distribution pour l'installation du disjoncteur.

8. Remplacer le disjoncteur et la garniture du centre de distribution.

Fonctionnement

Verrouillage du disjoncteur en position de marche (I) ou d'arrêt (O)

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

When circuit breaker handle is locked OFF (O), always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off before working on equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Cuando la palanca del interruptor automático está bloqueada en abierto (O/OFF), siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

Lorsque la manette du disjoncteur est verrouillée dans la position d'arrêt (O), utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de travailler sur cet appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Use only a locking device with a shackle diameter of 3/16 in. (4.76 mm) to prevent movement of the circuit breaker handle.

Failure to do so can allow the unintentional opening or closing of a circuit causing electric shock, personal injury or death.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Use sólo un dispositivo de bloqueo con un gancho de 4,76 mm (3/16 pulg) de diámetro para evitar el movimiento de la palanca del interruptor.

El incumplimiento de esto puede causar la apertura o cierre involuntario de un circuito lo cual puede causar una descarga eléctrica, lesiones personales o la muerte.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

N'utilisez qu'un dispositif de blocage possédant une manille de 4,76 mm (3/16 po) afin d'empêcher tout mouvement de la manette du disjoncteur.

Si cette directive n'est pas respectée, une ouverture ou fermeture involontaire du disjoncteur pourra entraîner une électrocution, des blessures ou la mort.

1. Move handle (A) to OFF or ON position.
2. Swing wire bail (B) onto circuit breaker face as shown.
3. Install padlock (C).

1. Mueva la palanca (A) a la posición de abierto (O/OFF) o a la posición de cerrado (I/ON).
2. Gire el gancho (B) sobre la cara del interruptor como se muestra.
3. Instale el candado (C).

1. Mettre la manette (A) à la position d'arrêt (O) ou de marche (I).
2. Faire pivoter l'anse (B) sur la face du disjoncteur comme indiqué.
3. Installer le cadenas (C).

Figure / Figura / Figure 5 : OFF Position Locking / Posición de bloqueo en abierto (O/OFF) / Verrouillage en position d'arrêt (OFF)


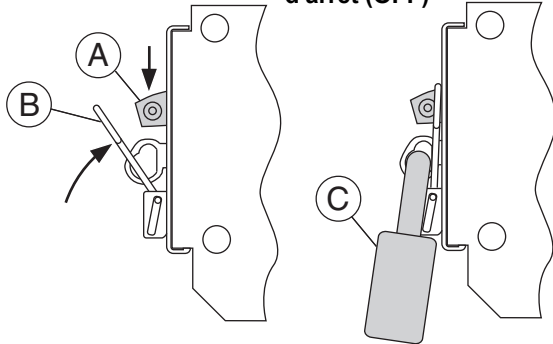


Figure / Figura / Figure 6 : ON Position Locking / Posición de bloqueo en cerrado (I/ON) / Verrouillage en position de marche (I)

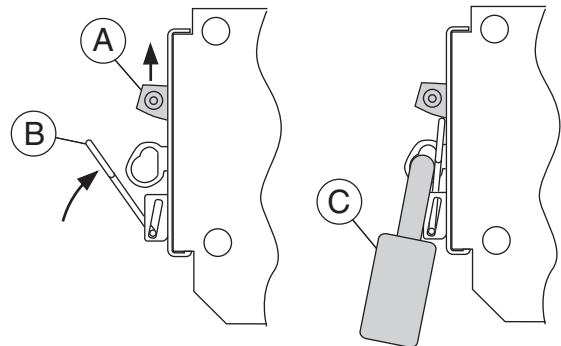

Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric USA, Inc.
 3700 Sixth Street S.W.
 Cedar Rapids, Iowa 52404 USA
 1-888-SquareD (1-888-778-2733)
 www.schneider-electric.us

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
 Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
 Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
 Tel. 55-5804-5000
 www.schneider-electric.com.mx

Schneider Electric Canada, Inc.
 19 Waterman Avenue
 Toronto, Ontario M4B 1Y2
 1-800-565-6699
 www.schneider-electric.ca